

当案内及び過去に発行した案内は弊社ウェブサイト(<http://www.medience.co.jp/>)よりPDF形式にてダウンロードできます。

「遊離テストステロン」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、標記項目につきましては測定試薬の販売中止に伴い、昨年2月より検査受託を中断しておりましたが、この度、体外診断用医薬品として承認された測定試薬の販売が開始されました。これを受け、下記期日より測定試薬を変更し、下記要領にて検査受託を再開致しますので、取り急ぎご案内致します。

先生方には多大なご迷惑をお掛け致しましたことを、深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

対象項目／変更内容

● [03860] 遊離テストステロン

変更内容	新	旧
項目コード	03860	同左
検査項目名	遊離テストステロン	同左
検体量/保存方法	血清 0.3mL ^{*1,2} / 凍結	同左
検査方法	RIA (チューブ固相法) [セティ・メディカルラボ]	RIA (チューブ固相法) [LSIメディエンス]
基準値	別掲参照	別掲参照
報告上限	100 pg/mL 以上	50.0 pg/mL 以上
報告下限	0.2 pg/mL 未満	0.4 pg/mL 未満
所要日数	2~5日	同左
検査実施料	166点 ([D008] 内分泌学的検査 [23] 遊離テストステロン)	
判断料	144点 (生化学的検査 (Ⅱ) 判断料)	
備考	*1 : 午前中 (9~12時) に採血して下さい。 *2 : 性別・年齢を必ずご記入下さい。	

変更期日 (検査再開日)

● 平成28年2月1日 (月) 受付日分より




基準値


年齢		新 (pg/mL)	旧 (pg/mL)
男性	20～29歳	7.6～23.8	8.5～27.9
	30～39歳	6.5～17.7	7.6～23.1
	40～49歳	4.7～21.6	7.7～21.6
	50～59歳	4.6～19.6	6.9～18.4
	60～69歳	5.3～11.5	5.4～16.7
	70歳以上	4.6～16.9	(70～79歳) 4.5～13.8
女性	20～29歳	0.4～2.3	2.7 以下
	30～39歳	0.6～2.5	1.9 以下
	40～49歳	0.3～1.8	1.1 以下
	50歳以上	0.8～1.7	(50～59歳) 1.0 以下

新旧二法の相関

[全体]

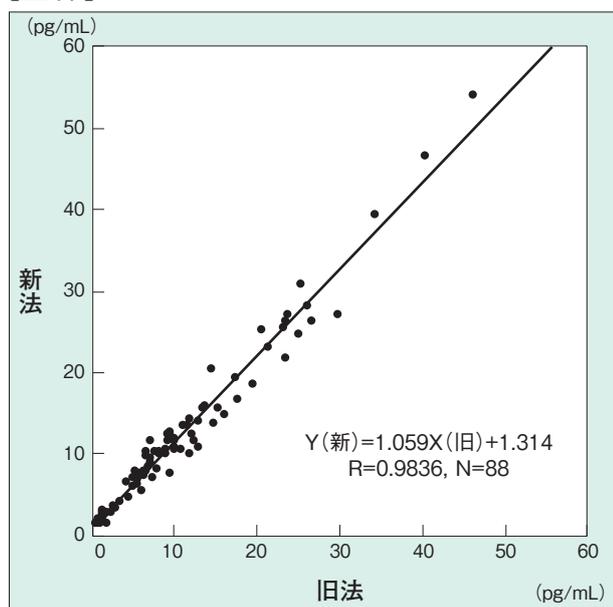

[低値域]

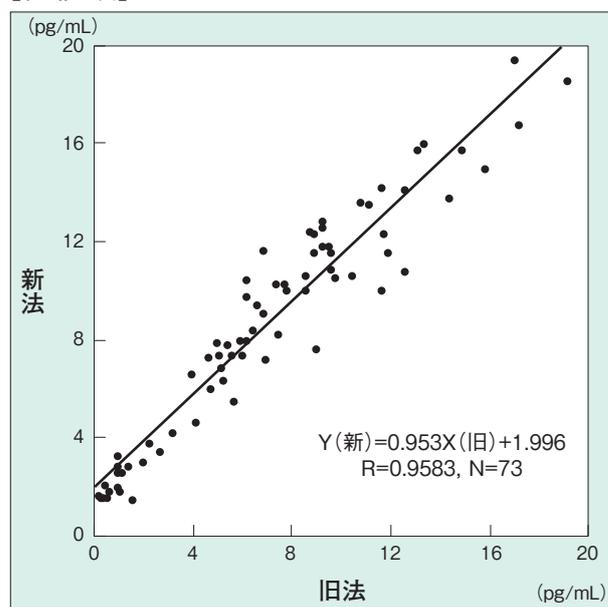

(社内検討データ)

新法：RIA [セティ・メディカルラボ]

旧法：RIA [LSIメディエンス]